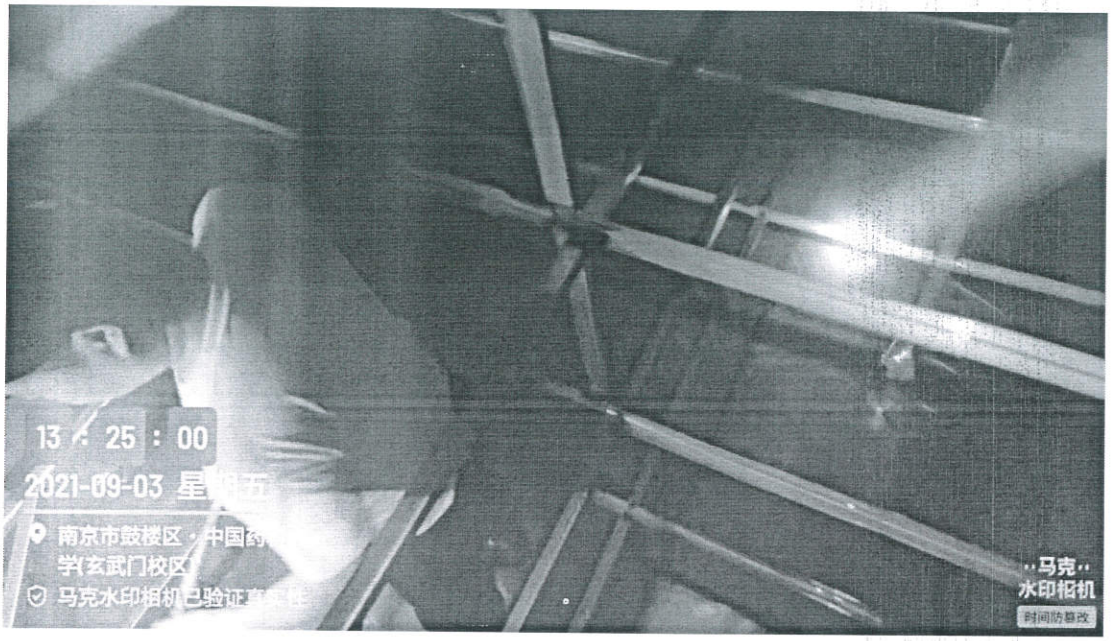
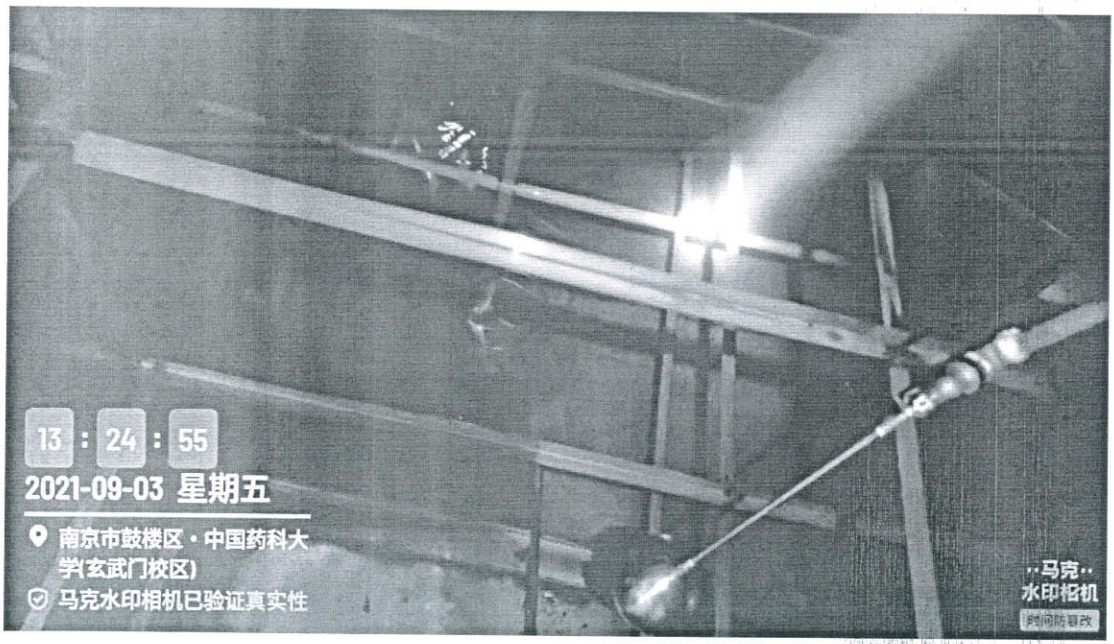
中国药科大学
（玄武门校区）

水箱清洗洗项目完成报告

南京先行生态环保科技有限公司

2021 年 9 月 16 日


13 : 25 : 00
2021-09-03 星期五
南京市鼓楼区·中国药
学(玄武门校区
马克水印相机已验证真
..马克..
水印相机
时间防篡改


13 : 24 : 55
2021-09-03 星期五
南京市鼓楼区·中国药科大
学(玄武门校区)
马克水印相机已验证真实性
..马克..
水印相机
时间防篡改

中国药科大学（玄武门校区）生活水箱清洗项目于 2021 年 9 月 3 日开始清洗，清洗时间为一天。

附现场清洗照片：





江苏省从业人员预防性健康检查合格证明



姓名：孙国成　　性别：男

类别：公共卫生　　年龄：48

身份证号：3201211973****3315

健康证号：苏3201050052117382

有效期至：2022年05月30日

体检日期：2021年05月31日

发证机构：　南京市建邺区兴隆社区卫生服务中心



消毒产品生产企业卫生许可证

苏卫消证字（2018）第 3204—0014 号

单位名称：常州信良环保科技有限公司

法定代表人（负责人）：

注册地址：天宁区郑陆镇武进工业园

生产地址：天宁区郑陆镇武进工业园

生产方式：生产、分装

生产项目：消毒剂

生产类别：片剂消毒剂（生产）、粉剂消毒剂（分装）、颗粒消毒剂（生产）

有效期限：2019 年 04 月 08 日至 2022 年 10 月 23 日

注：本许可证只对批准时的生产条件负责，不是对企业所生产产品的许可，不代表对企业生产产品卫生质量的认可。
应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

江苏省卫生健康委员会

批准日期：2019 年 04 月 08 日



检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称：　泰州国瑞环境检测有限公司

地址：　江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2026年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

161012050358

报告编号：TZGR20210905017-2

检 测 报 告

样 品 名 称：二次供水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

检 测 报 告

样品名称：二次供水　　检测类别：委托检测

样品状态：无色液体　　包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学　　收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学　　检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测结论：样品经检测，所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》，GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》之要求。

编制：陆玉迪

审核：

签发：

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
科研大楼地下室水箱（GR20210905812）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.3
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	15
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.05

（以下空白）

检测环境条件：

温　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2026年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

161012050358

报告编号：TZGR20210905017-3

检 测 报 告

样 品 名 称：二次供水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

161012050358

检 测 报 告

样品名称：二次供水　　检测类别：委托检测

样品状态：无色液体　　包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学　　收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学　　检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测结论：样品经检测，所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》，GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》之要求。

编制：陆玉迪

审核：

签发：

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
科研大楼楼顶水箱（GR20210905813）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.0
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	11
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.1

（以下空白）

检测环境条件：

温　　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2023年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

中国药科大学
（江宁校区）


水箱清洗洗项目完成报告


南京先行生态环保科技有限公司


2021 年 9 月 16 日

中国药科大学（江宁校区）生活水箱清洗项目于2021年9月4日至2021年9月5日清洗，清洗时间为二天。


附现场清洗照片

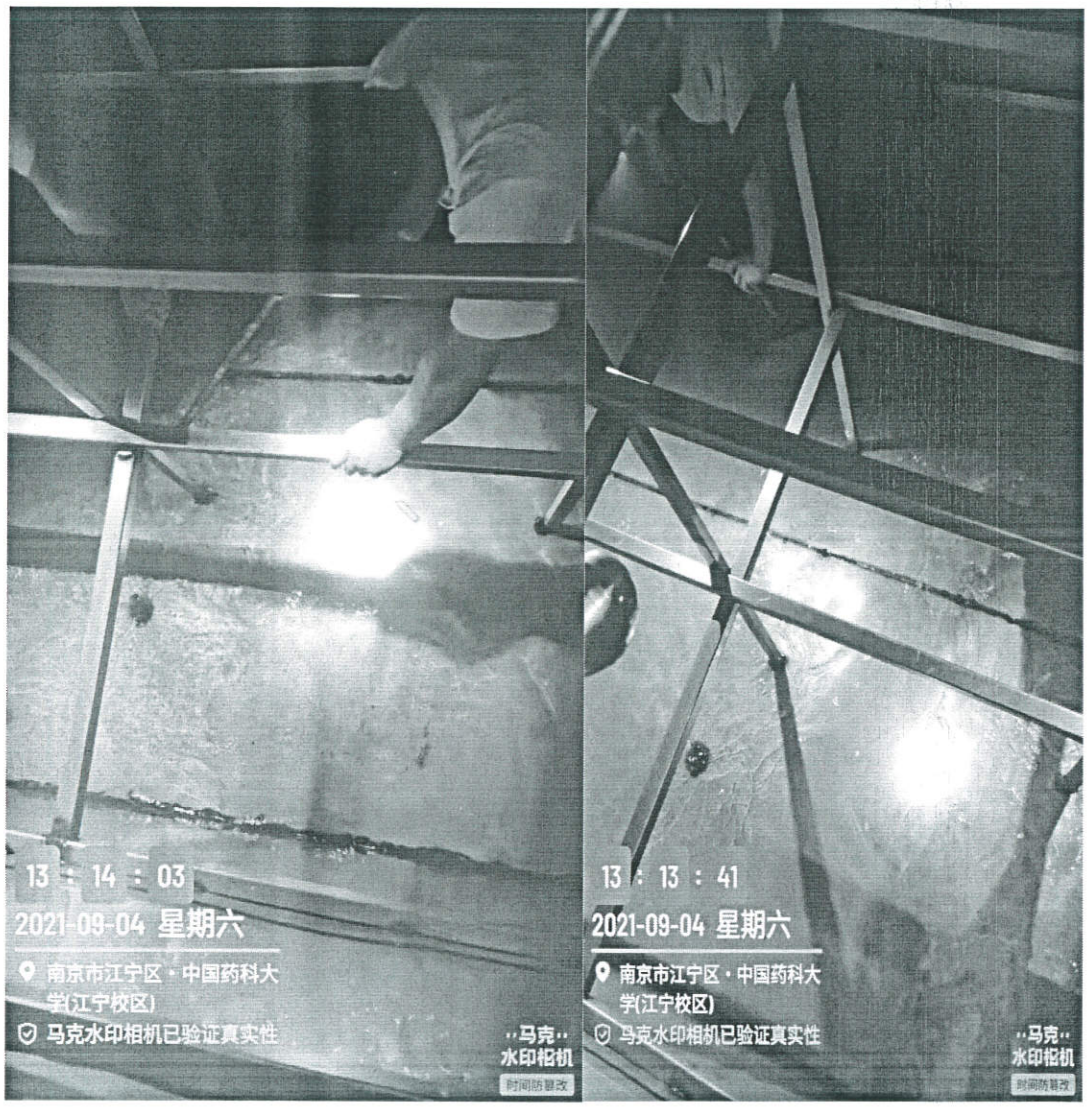


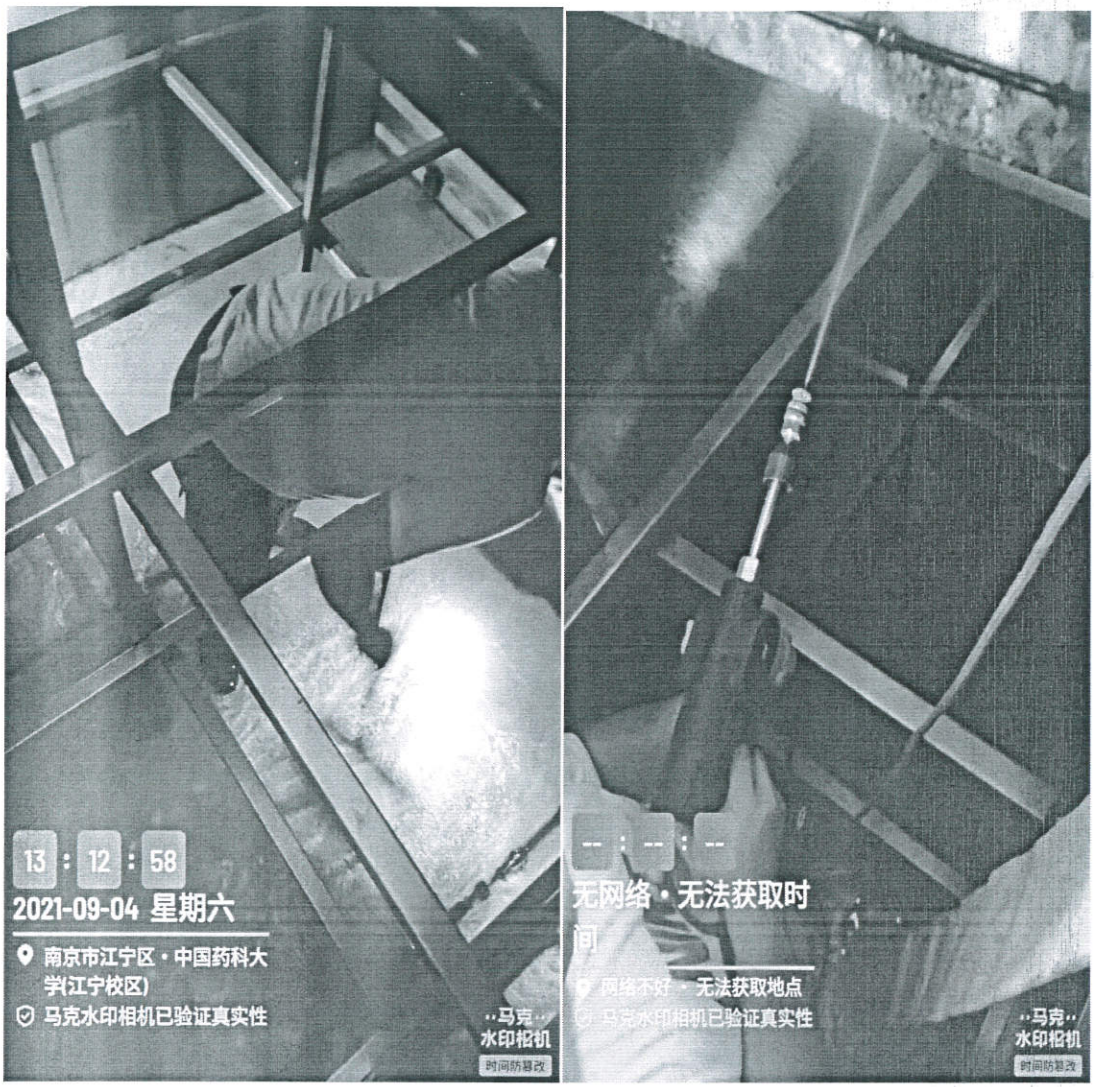
13 : 12 : 58
2021-09-04 星期六
南京市江宁区·中国药科大学(江宁校区)
马克水印相机已验证真实性
··马克··
水印相机
时间防篡改
-- : -- : --
无网络·无法获取时间
网络不好·无法获取地点
马克水印相机已验证真实性
··马克··
水印相机
时间防篡改

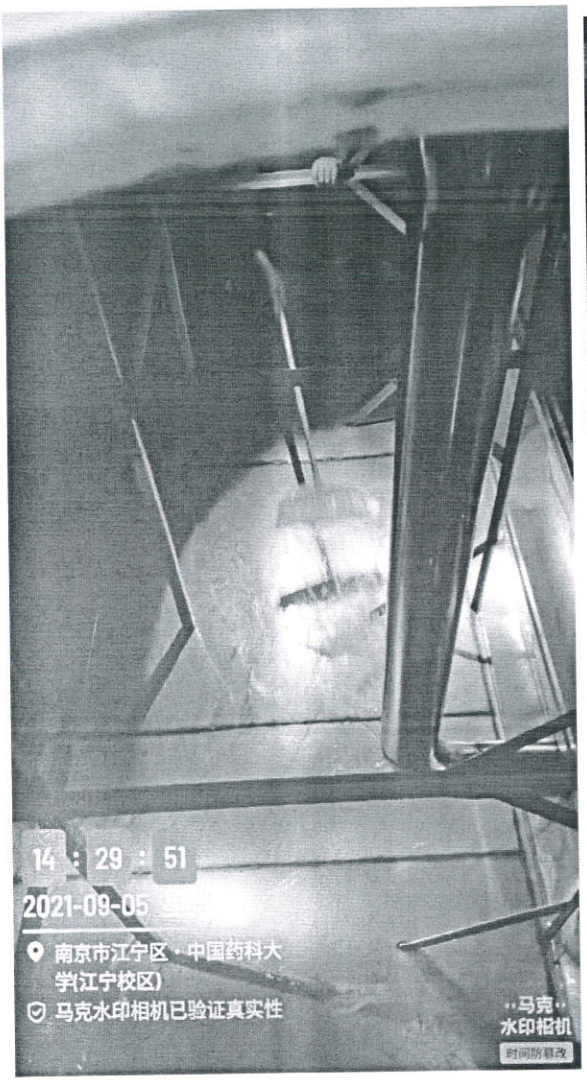
14 : 29 : 51
南京市江宁区·中国药科大学(江宁校区)
马克水印相机已验证真实性
"马克"
水印相机
时间防篡改


14 : 31 : 05
2021-09-05 星期日
南京市江宁区·中国药科大学(江宁校区)
马克水印相机已验证真实性

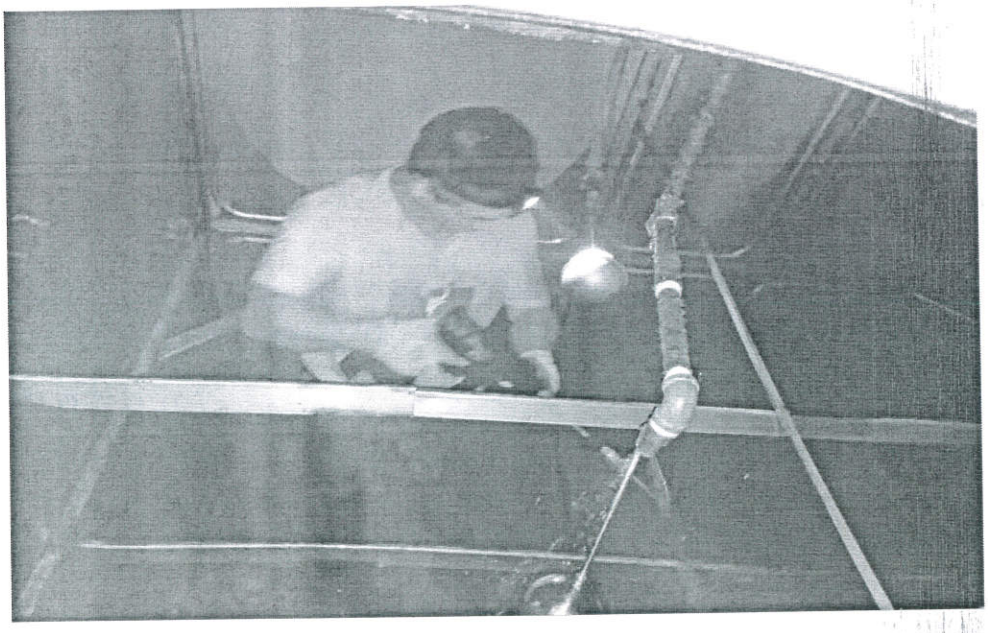

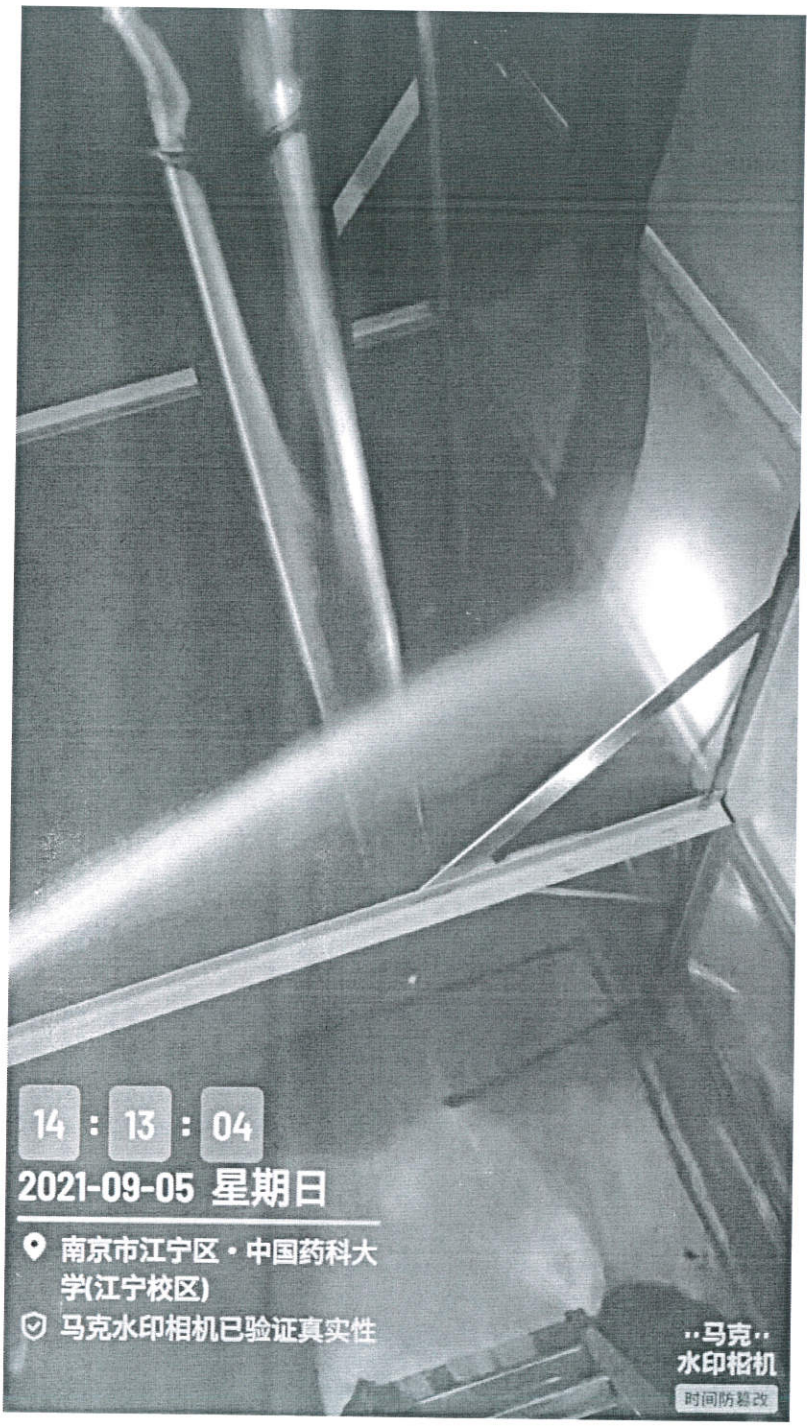
14 : 13 : 04
2021-09-05 星期日
南京市江宁区·中国药科大学(江宁校区)
马克水印相机已验证真实性
··马克··
水印相机
时间防篡改

中国药科大学（江宁校区）生活水箱清洗项目于2021年9月4日至2021年9月5日清洗，清洗时间为三天。

附现场清洗照片





中国药科大学
（江宁校区）

水箱清洗洗项目完成报告

南京先行生态环保科技有限公司

2021 年 9 月 24 日

江苏省从业人员预防性健康检查合格证明



姓名：孙国成　　性别：男

类别：公共卫生　　年龄：48

身份证号：3201211973****3315

健康证号：苏3201050052117382

有效期至：2022年05月30日

体检日期：2021年05月31日

发证机构：　南京市建邺区兴隆社区卫生服务中心

消毒产品生产企业卫生许可证

苏卫消证字（2018）第 3204—0014 号

单位名称：常州信良环保科技有限公司

法定代表人（负责人）：

注册地址：天宁区郑陆镇武进工业园

生产地址：天宁区郑陆镇武进工业园

生产方式：生产、分装

生产项目：消毒剂

生产类别：片剂消毒剂（生产）、粉剂消毒剂（分装）、颗粒消毒剂（生产）

有效期限：2019年04月08日至2022年10月23日

注：本许可证只对许可批准时的生产条件负责，不是对企业所生产产品的许可，不代表对企业生产产品卫生质量的认可。
应在卫生许可证有效期届满前30个工作日之前提出延续申请。

江苏省卫生健康委员会

批准日期：2019年4月8日

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称：　泰州国瑞环境检测有限公司

地址：　江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2026年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

161012050358

报告编号：TZGR20210905017-1

检 测 报 告

样 品 名 称：二次供水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

检 测 报 告

样品名称：二次供水　　检测类别：委托检测

样品状态：无色液体　　包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学　　收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学　　检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测结论：样品经检测，所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》，GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》之要求。

编制：陈玉迪

审核：

签发：

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
行政楼水箱（GR20210905811）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	9
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.05

（以下空白）

检测环境条件：

温　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2023年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

161012050358

报告编号：TZGR20210905017-11

检 测 报 告

样 品 名 称：末梢水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

检 测 报 告

样品名称：末梢水　　检测类别：委托检测

样品状态：无色液体　　包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学　　收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学　　检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

检测结论：样品经检测，所检项目均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》之要求。

编制：陆玉迪

审核：

签发：

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
行政楼（GR20210905821）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.4
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	19
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.1

（以下空白）

检测环境条件：

温　　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2023年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

161012050358

报告编号：TZGR20210905017-4

检 测 报 告

样 品 名 称：二次供水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

检 测 报 告

样品名称：二次供水　　检测类别：委托检测

样品状态：无色液体　　包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学　　收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学　　检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测结论：样品经检测，所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》，GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》之要求。

编制：陆玉迪

审核：

签发：

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
研究生二期公寓水箱（GR20210905814）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.0
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	9
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.05

（以下空白）

检测环境条件：

温　　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2026年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

161012050358

报告编号：TZGR20210905017-8

检 测 报 告

样 品 名 称：末梢水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

检 测 报 告

样品名称：末梢水　　检测类别：委托检测

样品状态：无色液体　　包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学　　收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学　　检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

检测结论：样品经检测，所检项目均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》之要求。

编制：陆玉迪

审核：

签发：

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
研究生二期公寓（GR20210905818）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.3
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	15
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.05

（以下空白）

检测环境条件：

温　　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2026年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

161012050358

报告编号：TZGR20210905017-6

检 测 报 告

样 品 名 称：二次供水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

检 测 报 告

样品名称：二次供水　　检测类别：委托检测

样品状态：无色液体　　包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学　　收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学　　检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测结论：样品经检测，所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》，GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》之要求。

编制：陆玉迪

审核：

签发：

浙江国瑞环境检测有限公司 检验检测专用章

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
备用水池（GR20210905816）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.2
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	16
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.1

（以下空白）

检测环境条件：

温　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2023年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

CMA
161012050358

报告编号：TZGR20210905017-7

检 测 报 告

样 品 名 称：末梢水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

检 测 报 告

样品名称：末梢水　　检测类别：委托检测

样品状态：无色液体　　包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学　　收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学　　检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

检测结论：样品经检测，所检项目均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》之要求。

编制：陆玉迪

审核：

签发：

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
备用水池（GR20210905817）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	13
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.05

（以下空白）

检测环境条件：

温　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2026年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

161012050358

报告编号：TZGR20210905017-5

检 测 报 告

样 品 名 称：二次供水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

检 测 报 告

样品名称：二次供水　　检测类别：委托检测

样品状态：无色液体　　包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学　　收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学　　检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测结论：样品经检测，所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》，GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》之要求。

编制：陆玉迪

审核：

签发：

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
图书馆水箱（GR20210905815）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	5
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.2

（以下空白）

检测环境条件：

温　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2026年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

CMA
161012050358

报告编号：TZGR20210905017-10

检 测 报 告

样 品 名 称：末梢水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

检 测 报 告

样品名称：末梢水 检测类别：委托检测

样品状态：无色液体 包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学 收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学 检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

检测结论：样品经检测，所检项目均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》之要求。

编制：陆玉迪

审核：

签发：

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
图书馆（GR20210905820）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.3
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	10
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.1

（以下空白）

检测环境条件：

温　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2026年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

161012050358

报告编号：TZGR20210905017

检 测 报 告

样 品 名 称：二次供水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

检 测 报 告

样品名称：二次供水　　检测类别：委托检测

样品状态：无色液体　　包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学　　收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学　　检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

检测结论：样品经检测，所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》，GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》之要求。

编制：陆玉迪

审核：

签发：

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
学院实验楼水箱（GR20210905810）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.2
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	1
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.1

（以下空白）

检测环境条件：

温　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2026年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

161012050358

报告编号：TZGR20210905017-9

检 测 报 告

样 品 名 称：末梢水

受 检 单 位：中国药科大学

检 测 类 别：委托检测

泰州国瑞环境检测有限公司

二〇二一年九月九日

161012050358

检 测 报 告

样品名称：末梢水　　检测类别：委托检测

样品状态：无色液体　　包装情况：采样瓶、无菌采样袋（外贴标签）

委托单位：中国药科大学　　收样日期：2021-09-05

受检单位：中国药科大学　　检测日期：2021-09-05 至 2021-09-08

单位地址：/

检测依据：GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》
GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》

检测项目：色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，pH，细菌总数，总大肠菌群，氯气及游离氯制剂（游离氯）

结论依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

检测结论：样品经检测，所检项目均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》之要求。

编制：陈玉迪

审核：

签发：

检验机构检验章

2021 年 9 月 9 日

检 测 结 果

采样地点（样品编号）	检测项目	标准值	检测结果
学院实验楼（GR20210905819）	色度（度）	≤15	＜5
	浑浊度（NTU）	≤1	＜0.5
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
	肉眼可见物	无	无
	pH	6.5-8.5	7.1
	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
	细菌总数（ CFU/mL）	≤100	13
	氯气及游离氯制剂（游离氯）（mg/L）	≥0.05	0.1

（以下空白）

检测环境条件：

温　　度（℃）：15-28

相对湿度（%）：40-70

主要检测用仪器：

仪器编号	仪器名称	型号
GR-B-C005	精密酸度计	PHS-3C
GR-B-C004	散射式浊度仪	WGZ-200B
GR-B-T013	高压蒸汽灭菌锅	BXM-30R
GR-B-T014	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T017	电热恒温培养箱	HDPN-11-55
GR-B-T008	电热恒温水浴锅	HH.S21-4-S

检测方法说明：

检测项目	方法说明	检测项目	方法说明
色度	铂-钴标准比色法	浑浊度	散射法
臭和味	嗅气和尝味法	肉眼可见物	直接观察法
菌落总数	平皿计数法	pH	玻璃电极法
氯气及游离氯制剂	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	总大肠菌群	多管发酵法

检测说明：

无特殊说明。

检验检测机构
资质认定证书

编号：161012050358

名称： 泰州国瑞环境检测有限公司

地址： 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州市凤凰西路168号7号楼二楼西-2（225300）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由泰州国瑞环境检测有限公司承担。

许可使用标志

CMA

161012050358

发证日期：2020年02月28日

有效期至：2026年06月02日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。